
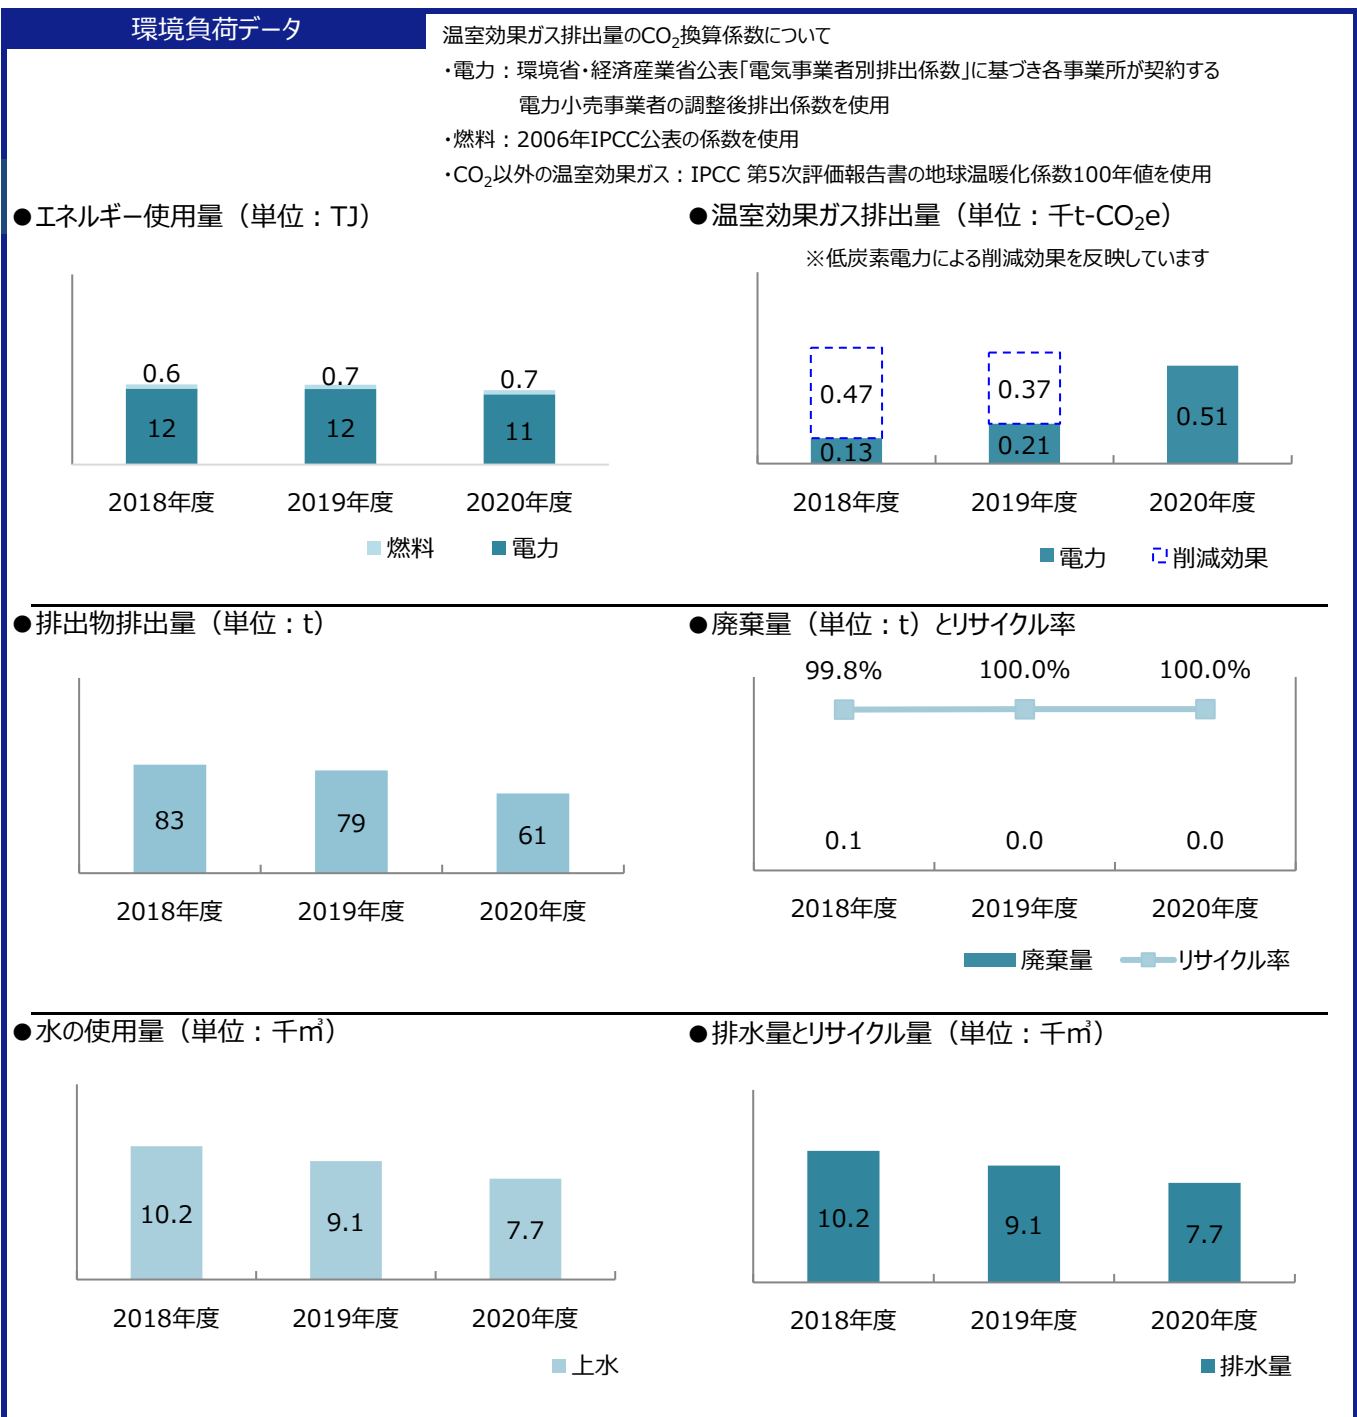


セイコーエプソン株式会社 松本南事業所 環境情報 2020年度(2020年4月1日~2021年3月31日)

〒399-8702 長野県松本市寿小赤2070
 Tel : 0263-86-5353 (代表)
 土地面積 / 45,871.00㎡
 建物延床面積 / 16,300.72㎡
 用途地域 / 指定なし
 操業年 / 1995年
 事業内容 / 知的財産の統括と活用ならびに
 全社共通IT基盤整備
 排水の放流先 / 河川 (12年9月まで)
 下水道 (12年9月以降)

●水質測定結果（下水道）

工場系排水について記載

項目	単位	法規制値 上乗せ・協定を含む	自主 基準値	測定値	
				最大	平均
PH	-	5-9	5-9	8.7	8.7
BOD	mg/l	600	600	200	200
SS	mg/l	600	600	110	110
n-ヘキサン（鉱油）	mg/l	5	5	0.5	0.5
n-ヘキサン（動植物油）	mg/l	30	30	18	18
フェノール	mg/l	5	5	0.1	0.1
Cu	mg/l	3	2	0.01	0.01
Zn	mg/l	2	2	0.1	0.1
Fe	mg/l	10	10	0.03	0.03
Mn	mg/l	10	10	0.01	0.01
Cr	mg/l	2	1	0.01	0.01
T-N	mg/l	240	240	110	110
T-P	mg/l	32	32	8	8
ほう素	mg/l	10	5	0.02	0.02
ふっ素	mg/l	8	4	0.1	0.1
アンモニア・アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	380	190	87	87
よう素消費量	mg/l	220	220	60	60
水温	℃	45	40	27	27
亜硝酸性窒素、亜硝酸化合物	mg/l	-	380	0.02	0.02
硝酸性窒素、硝酸化合物	mg/l	-	380	0.02	0.02
アンモニア性窒素	mg/l	-	380	87	87.0